РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-SE.ПБ04.В.01558 (номер сертификата соответствия) ТР 1375211 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ЗАО "Таркетт Рус". Адрес: Россия, 115432, г.Москва, Проспект Андропова, д. 18, корпус 7. ОГРН: 1027739892730. Телефон +7495 775 37 37, факс +7495 660 70 55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Компания «Tarkett AB». Адрес: S-372 81, Ronneby, Швеция, Sweden. Телефон +46 457 710 00, факс +46 457 703 23.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Гомогенные напольные ПВХ покрытия:коллекции IQ Eminent, IQ Gemstone, IQ Granit, IQ Megalit, IQ Optima, IQ Optima Essence, IQ Optima Essence Embossed, IQ Optima Essence Embossed Plank (толщина 2,0 мм), IQ Granit Acoustic (толщина 4,0 мм), Standard Plus, Somplan Plus, Contract Plus (толщина 2,0 мм), IQ Toro SC, IQ Granit SD (толщина 2,0 мм). Рулоны и плитка.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7113

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 13)и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный Закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(см.приложения ТР 0438053, ТР 0438054, ТР 0438055)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты по сертификационным испытаниям № 37/СТР-2011 от 12.05.2011 г., № 38/СТР-2011 от 12.05.2011 г., № 39/СТР-2011 от 16.05.2011 г., № 40/СТР-2011 от 16.05.2011 г.,отчёт по испытаниям сертифицированной продукции № 02/ИК-2013 от 05.06.2013 г. ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", атт.аккр. № ТРПБ.RU.ИН.13 действ. до 25.08.2015 г., 129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4.
Акт о результатах анализа состояния производства № 578/579/580/ТР-2011 от 19.05.2011 г., акт по результатам инспекционного контроля от 06.06.2013 г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) EN 649, сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 № 2000-SKM-AQ-886/2000-SKM-AE-255 действителен до 30.06.2015.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.06.2013 по 24.05.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Б.Б. Серков

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) П.В. Злобнов

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ. УРОВЕНЬ Б). ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

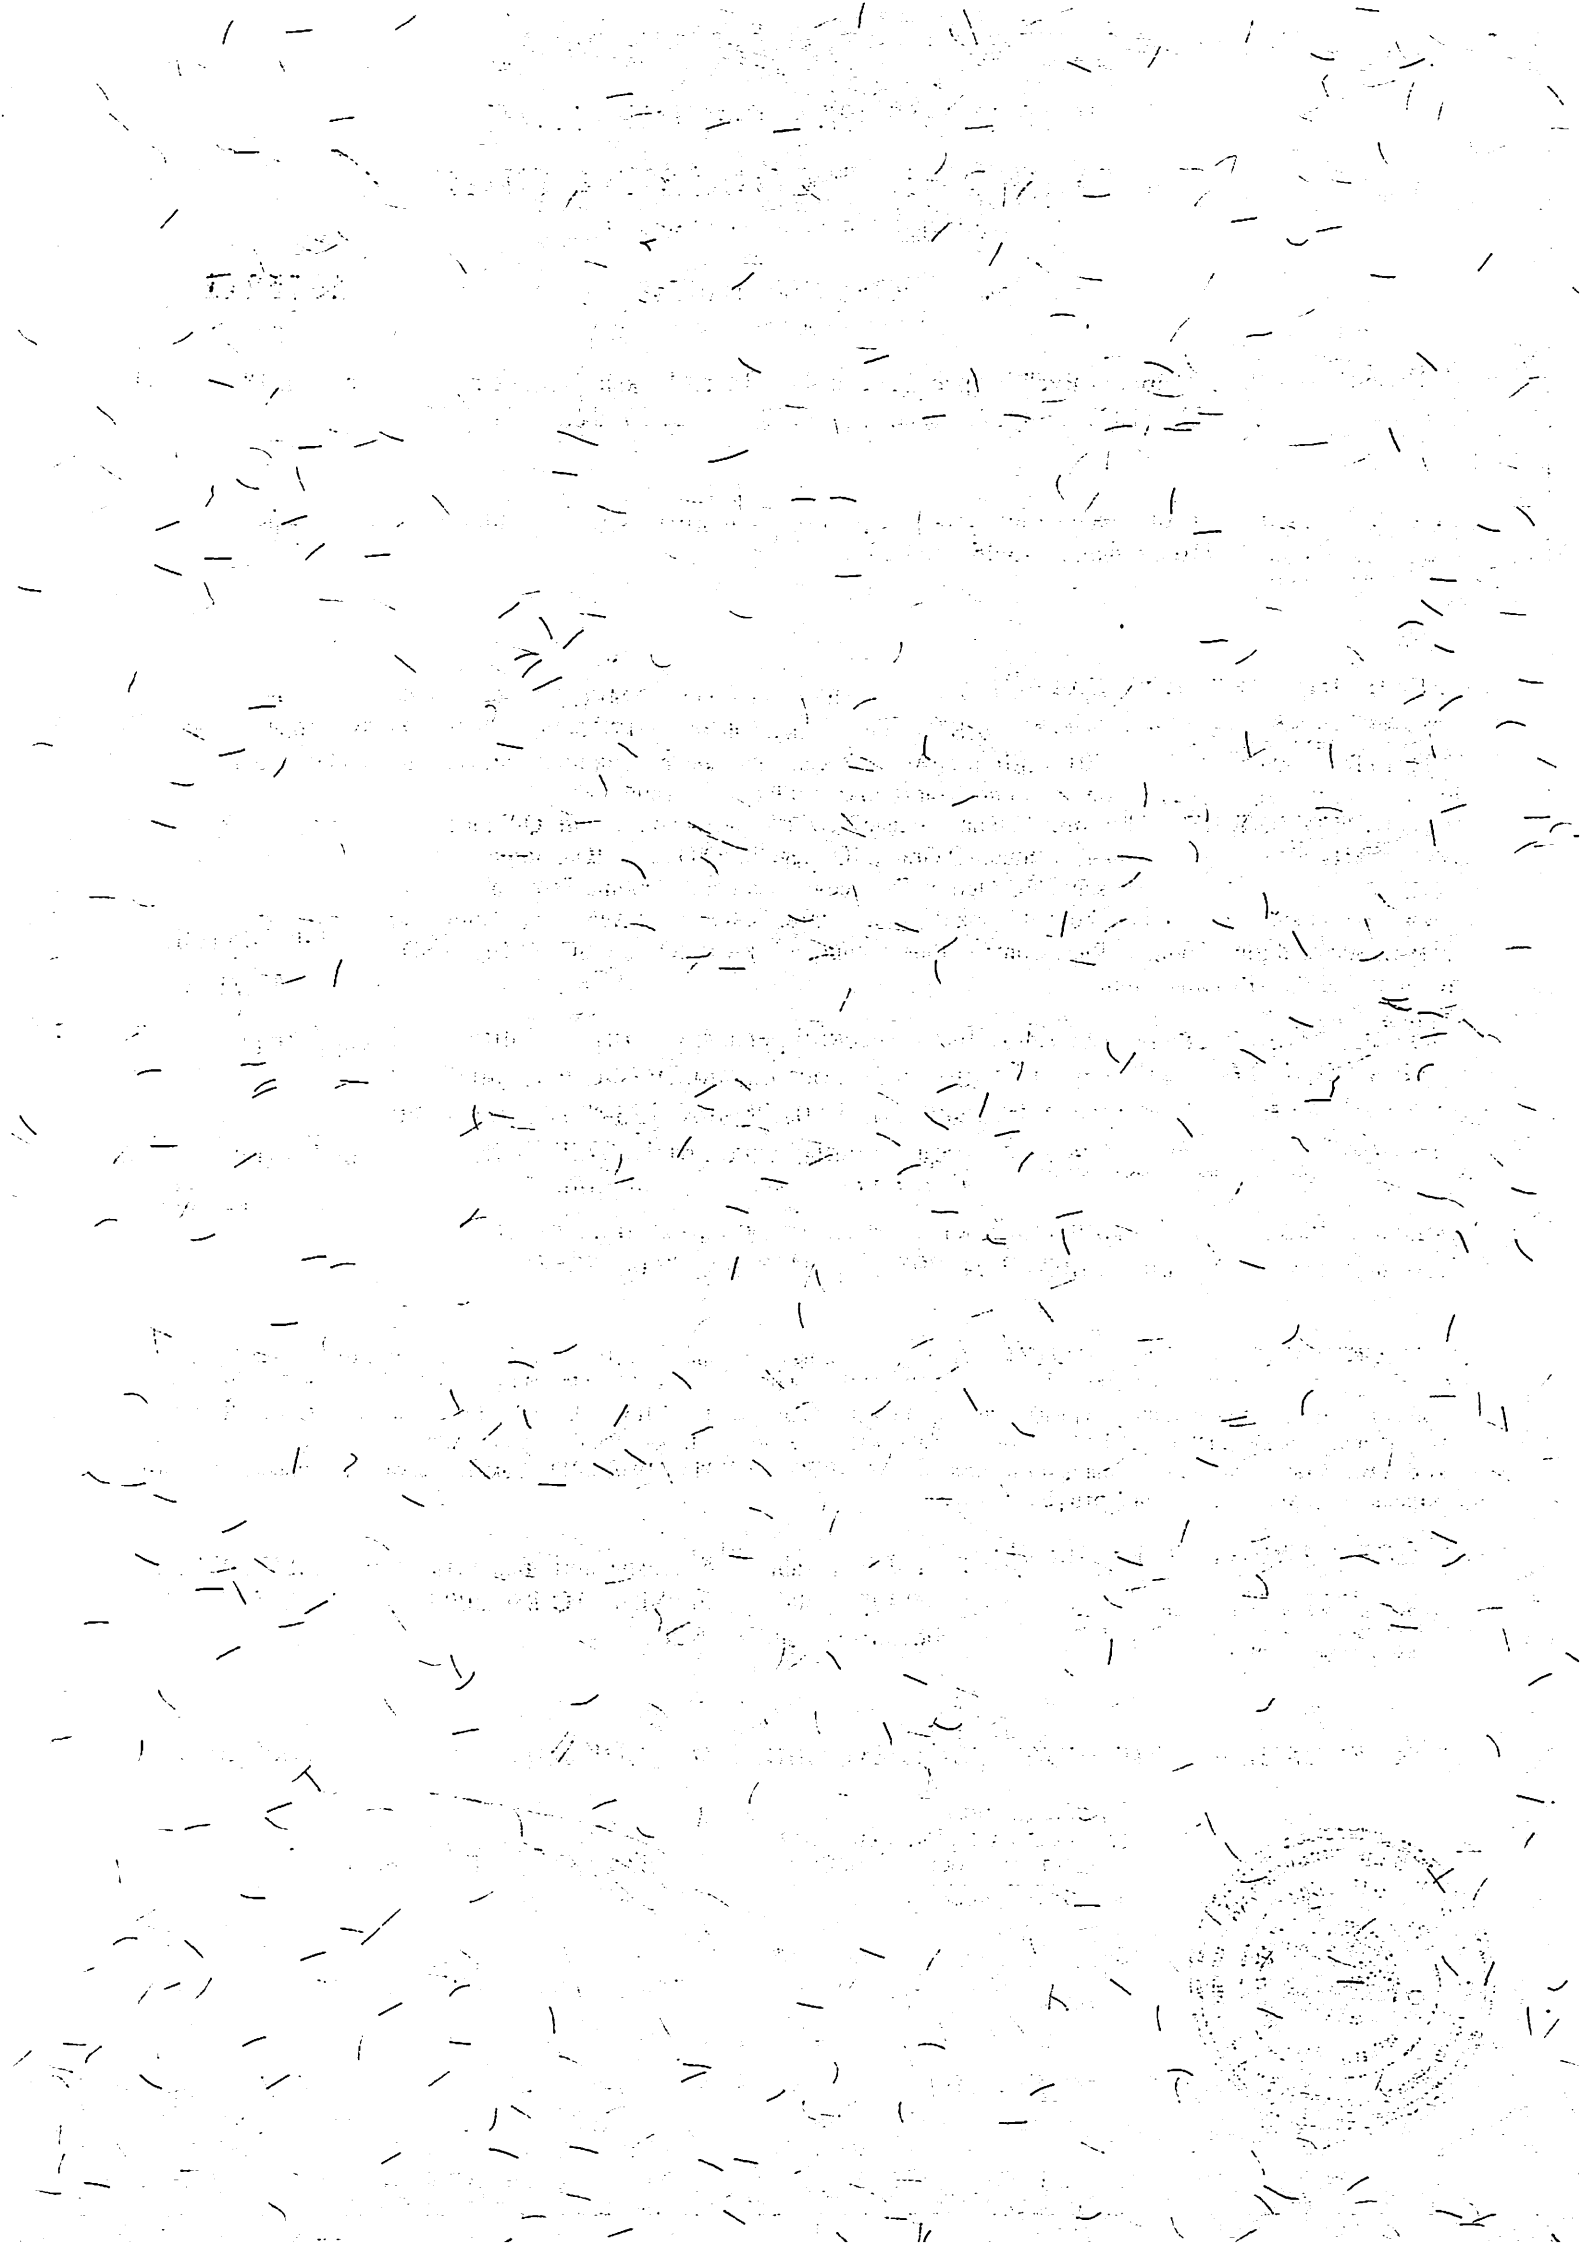

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SE.ПБ04.В.01558

(обязательная сертификация)

ТР 0438053
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
коллекции Standard Plus, Somplan Plus, Contract Plus		
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материалы с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материалы умеренноопасные по токсичности продуктов горения
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2		

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)» и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Б.Б. Серков
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — П.В. Злобнов
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-SE.ПБ04.В.01558

(обязательная сертификация)

ТР 0438054
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
коллекция IQ Granit Acoustic		
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материалы с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материалы умеренноопасные по токсичности продуктов горения
Класс пожарной опасности строительного материала КМ5		

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)» и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Слабораспространяющие (РП2)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Б.Б. Серков

М.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — П.В. Злобнов

Академия Государственной противопожарной службы ТРПБ.RU.ПБ04 Орган по сертификации МЧС России

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SE.ПБ04.В.01558

(обязательная сертификация)

ТР 0438055
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
коллекции IQ Eminent, IQ Gemstone, IQ Granit, IQ Megalit, IQ Toro SC, IQ Granit SD, IQ Optima, IQ Optima Essence, IQ Optima Essence Embossed, IQ Optima Essence Embossed Plank		
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материалы с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материалы умеренноопасные по токсичности продуктов горения
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5		

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)» и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Б.Б. Серков
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — П.В. Злобнов
подпись, инициалы, фамилия

Государственной противопожарной службы МЧС России ТРПБ.RU.ПБ04 Орган по сертификации

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В). ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.